

SCHEDE CENSIMENTO QUADRI

COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_02

352730505

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO	
--------------------------------	--

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2) DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO		
GRADO DI PROTEZIONE	PROTEZIONI ELETTRICHE:	
<input checked="" type="checkbox"/> IP20	MAGNETOTERMICO	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
	DIFFERENZIALE	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
STATO QUADRO:	MESSA A TERRA:	
<input type="checkbox"/> INTEGRO	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	
<input type="checkbox"/> ROTTO/ROVINATO	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE	
<input checked="" type="checkbox"/> INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA (CLASSE II)	
	ALIMENTAZIONE:	
	<input type="checkbox"/> TRIFASE + NEUTRO	
	<input checked="" type="checkbox"/> MONOFASE	
	<input type="checkbox"/> NOTTURNO/SERALE + NEUTRO	
	<input type="checkbox"/> BIREGIME CON CAVO PILOTA	
	TIPO CAVI:	
	<input checked="" type="checkbox"/> CAVI BUTILICI	
	<input type="checkbox"/> FG7 UNIPOLARI	
	<input type="checkbox"/> FG7 MULTIPOLARI	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

<input type="checkbox"/> CONFORME <input type="checkbox"/> NON CONFORME		<input checked="" type="checkbox"/> NON CONFORME – SOSTITUZIONE
3)GESTIONE ACCENSIONE: <input type="checkbox"/> CREPUSCOLARE <input checked="" type="checkbox"/> OROLOGIO ASTRONOMICO <input type="checkbox"/> OROLOGIO <input type="checkbox"/> ASSENTE	4)TELECONTROLLO <input type="checkbox"/> CENTRALIZZATO <input type="checkbox"/> PUNTO PUNTO <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/>	5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO <input type="checkbox"/> TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO ELETTRONICO <input type="checkbox"/> REGOLATORE DI FLUSSO <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO BIREGIME <input type="checkbox"/>
		ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE

5) NOTE

[illegible]

[illegible]


COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_04

VIA	CUCCAROLLO	POTENZA INSTALLATA	2,3 kW
		CD. CLIENTE:	352725544

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO	
--------------------------------	--

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

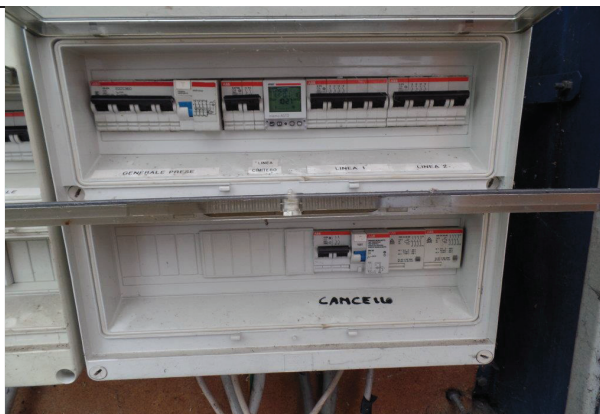

2) DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE	PROTEZIONI ELETTRICHE:	ALIMENTAZIONE:
<input checked="" type="checkbox"/> IP40	MAGNETOTERMICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> TRIFASE + NEUTRO
	DIFFERENZIALE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> MONOFASE
		<input type="checkbox"/> NOTTURNO/SERALE + NEUTRO
		<input type="checkbox"/> BIREGIME CON CAVO PILOTA
STATO QUADRO:	MESSA A TERRA:	TIPO CAVI:
<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRO	<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE	<input type="checkbox"/> CAVI BUTILICI
<input type="checkbox"/> ROTTO/ROVINATO	<input type="checkbox"/> NON PRESENTE	<input checked="" type="checkbox"/> FG7 UNIPOLARI
<input type="checkbox"/> INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM	<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA (CLASSE II)	<input type="checkbox"/> FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3) GESTIONE ACCENSIONE:	4) TELECONTROLLO	5) SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
<input type="checkbox"/> CREPUSCOLARE	<input type="checkbox"/> CENTRALIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/> TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE
<input checked="" type="checkbox"/> OROLOGIO ASTRONOMIC0	<input type="checkbox"/> PUNTO PUNTO	<input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
<input type="checkbox"/> OROLOGIO	<input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE	<input type="checkbox"/> REGOLATORE DI FLUSSO
<input type="checkbox"/> ASSENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO BIREGIME
		<input type="checkbox"/> ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE

5) NOTE

[illegible]


COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_05

352722731

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO	
--------------------------------	--

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

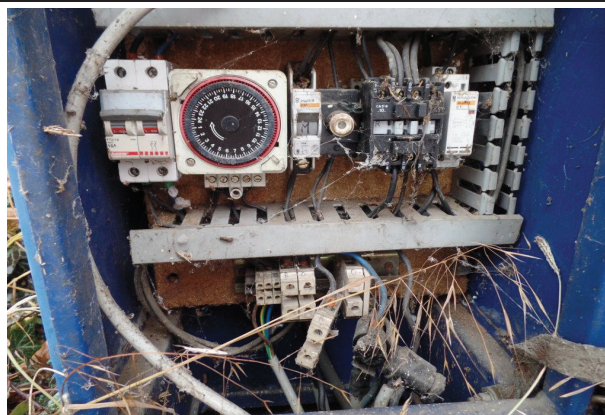

2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO	
------------------------------	--

☐ NON NECESSARIA (CLASSE II)

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE

5) NOTE

[illegible]


COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_06

VIA	PARCH. PAPA GIOVANNI	POTENZA INSTALLATA	22,8 KW
		CD. CLIENTE:	352729248

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO	
--------------------------------	--

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

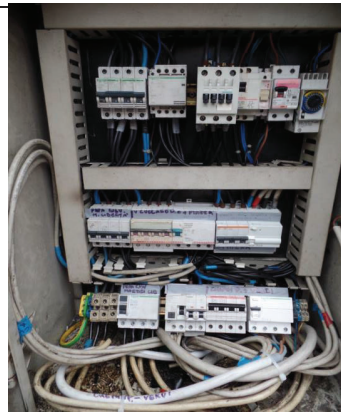

2) DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE		PROTEZIONI ELETTRICHE:		ALIMENTAZIONE:	
<input checked="" type="checkbox"/> IP20		MAGNETOTERMICO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> TRIFASE + NEUTRO	
		DIFFERENZIALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> MONOFASE	
				<input type="checkbox"/> NOTTURNO/SERALE + NEUTRO	
				<input type="checkbox"/> BIREGIME CON CAVO PILOTA	
STATO QUADRO:		MESSA A TERRA:		TIPO CAVI:	
<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRO		<input checked="" type="checkbox"/> PRESENTE		<input type="checkbox"/> CAVI BUTILICI	
<input type="checkbox"/> ROTTO/ROVINATO		<input type="checkbox"/> NON PRESENTE		<input checked="" type="checkbox"/> FG7 UNIPOLARI	
<input type="checkbox"/> INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM		<input type="checkbox"/> NON NECESSARIA (CLASSE II)		<input type="checkbox"/> FG7 MULTIPOLARI	

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ CONFORME ☐ NON CONFORME ☐ NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3) GESTIONE ACCENSIONE:	4) TELECONTROLLO	5) SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
<input checked="" type="checkbox"/> CREPUSCOLARE	<input type="checkbox"/> CENTRALIZZATO	<input checked="" type="checkbox"/> TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE
<input type="checkbox"/> OROLOGIO ASTRONOMIC0	<input type="checkbox"/> PUNTO PUNTO	<input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
<input type="checkbox"/> OROLOGIO	<input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE	<input type="checkbox"/> REGOLATORE DI FLUSSO
<input type="checkbox"/> ASSENTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO BIREGIME
		<input type="checkbox"/> ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE

5) NOTE

[illegible]

COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_07

VIA MAZZINI POTENZA INSTALLATA 3,4 KW
CD. CLIENTE: 352726185

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

GRADO DI PROTEZIONE <input checked="" type="checkbox"/> IP40	PROTEZIONI ELETTRICHE: MAGNETOTERMICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DIFFERENZIALE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALIMENTAZIONE: <input type="checkbox"/> TRIFASE + NEUTRO <input checked="" type="checkbox"/> MONOFASE <input type="checkbox"/> NOTTURNO/SERALE + NEUTRO <input type="checkbox"/> BIREGIME CON CAVO PILOTA
STATO QUADRO: <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRO <input type="checkbox"/> ROTTO/ROVINATO <input type="checkbox"/> INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM	MESSA A TERRA: <input type="checkbox"/> PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> NON PRESENTE <input type="checkbox"/> NON NECESSARIA (CLASSE II)	TIPO CAVI: <input type="checkbox"/> CAVI BUTILICI <input checked="" type="checkbox"/> FG7 UNIPOLARI <input type="checkbox"/> FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> NON CONFORME	<input type="checkbox"/> NON CONFORME – SOSTITUZIONE
--	---------------------------------------	--

3)GESTIONE ACCENSIONE: <input type="checkbox"/> CREPUSCOLARE <input checked="" type="checkbox"/> OROLOGIO ASTRONOMIC <input type="checkbox"/> OROLOGIO <input type="checkbox"/> ASSENTE	4)TELECONTROLLO <input type="checkbox"/> CENTRALIZZATO <input type="checkbox"/> PUNTO PUNTO <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/>	5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO <input checked="" type="checkbox"/> TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO ELETTRONICO <input type="checkbox"/> REGOLATORE DI FLUSSO <input type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO BIREGIME <input type="checkbox"/> ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE
---	--	--

5) NOTE

0

COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_08

352726176

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO	
--------------------------------	--

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2) DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE

5) NOTE

COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_09

303696130

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO	
--------------------------------	--

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO	
------------------------------	--

☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE

5) NOTE

[illegible]


COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_10

352729205

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO	
--------------------------------	--

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO

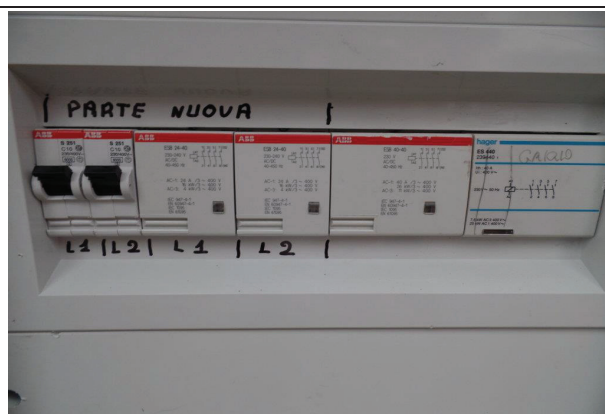

2) DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

☐ NON NECESSARIA (CLASSE II)

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

☒ TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE ☐ PUNTO A PUNTO ELETTRONICO
☐ REGOLATORE DI FLUSSO ☐ ASSENTE
☐ PUNTO A PUNTO BIREGIME ☐

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE

5) NOTE

COMUNE DI MUSSOLENTE	DATA RILIEVO	GEN-GIU 2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_12

351508957

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/>

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO	
--------------------------------	--

1)IMMAGINI DI DETTAGLIO



2) DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

☐ FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ALLE

5) NOTE

[illegible]